

GIS 90

DETEKTOR HOŘLAVÝCH PLYNŮ

Polovodičový snímač druhé generace

Přesnost vyhodnocení koncentrace detekovaného plynu 4mV

Detekce ve 2 stupních 0,5% objemu(10%LEL) a 1% objemu (20%LEL)

Testováno akreditovanou zkouškou VVUÚ a.s.

Optická signalizace

Vysoce selektivní

Vysoká stabilita

Napájení 11 až 15Vss

Zahřívací doba 3 minuty

Připojení kabelem JYTY 4x1


Průmyslové provedení krytí IP40

Rozměry: 115x90x55



Příslušenství:

Vyhodnocovací ústředna DZ40

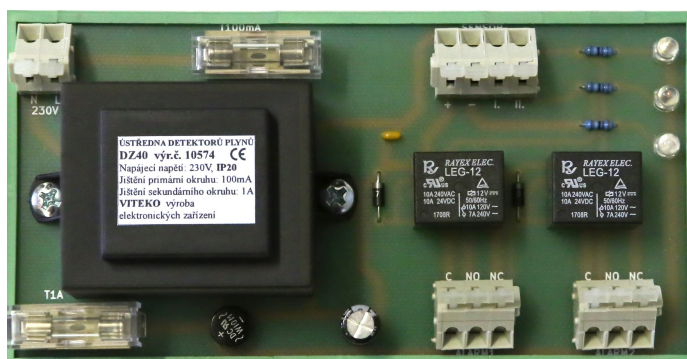

VITEKO - Výroba elektronických zařízení

Vít Čechovský, Dobkov 41, Chotěboř 58301

www.viteko.cz tel: 607 851 321 info.viteko@seznam.cz